


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
 Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе»

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Митирева, 1
 Фактический адрес: 446600, Самарская область,
 г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. 1
 Телефон, Факс: (846 70) 2-18-07
 ОКПО 81848048, ОГРН 1056316020155
 ИНН/КПП 6316098875/ 637732005

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
 № РОСС RU.0001.513557 от 20 сентября 2013 года
 Действителен до 20 сентября 2018 года

«Утверждаю».
 Главный врач Филиала ФБУЗ «Центр
 гигиены и эпидемиологии в Самарской
 области в Нефтегорском районе»
 Н.И. Михайлова

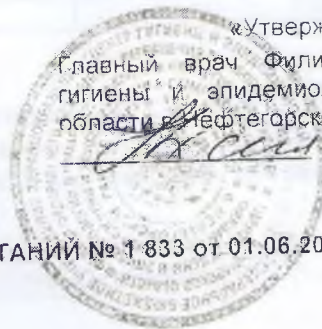

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1 833 от 01.06.2015

Код образца (пробы):

2115.02.20.05.15.B

1. Наименование образца (пробы):

вода водопроводная

2. Наименование предприятия, организации (заказчик):

ООО "Александровское"

2.1 Юридический адрес:

446194, Самарская обл, р-н Большеглушицкий, с. Александровка, ул. Центральная, д.38, офис
 5

3. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):

ООО "Александровское"

3.1 Юридический адрес:

446194, Самарская обл, р-н Большеглушицкий, с. Александровка, ул. Центральная, д.38, офис
 5

3.2 Фактический адрес:

Самарская обл, р-н Большеглушицкий, с. Мокша, накопительная емкость

Дата и время* изготовления

20.05.2015 0:00:00

4. Дополнительные сведения:

санитарно-гигиенические исследования

5. Дата и время* отбора:

20.05.2015 час 9 мин 0

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Девяткин О.А. директор

6. Дата начала испытаний:

20.05.2015 г.

7. Дата окончания испытаний:

22.05.2015 г.

8. Результаты лабораторных испытаний

№ 230 от 25.05.2015, ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе».

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
 письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)

Протокол № 1 833 от 01.06.2015 распечатан 1.06.2015

Стр. 1 из 2

Определяемые показатели	Результаты испытаний $\pm$ характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ				
Регистрационный номер в лаборатории: 230				
Запах при 20 °С	0	не более 2	балл	ГОСТ 3351-74
Цветность	$2,58 \pm 1,29$	не более 20	градусы	ГОСТ 31868-2012
Мутность	$0,09 \pm 0,01$	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ 3351-74
Привкус	0		балл	ГОСТ 3351-74

9. Санитарно-гигиеническое заключение:

по санитарно-гигиеническим показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего водоснабжения".

Врач по общей гигиене

Тишак

Тишакова Е.М.

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 2 экземплярах

Лицо ответственное за оформление протокола: Ахмедзянова М.П.

Ахмедзянова

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)

Протокол № 1833 от 01.06.2015 распечатан 1.06.2015

Стр.2 из 2